
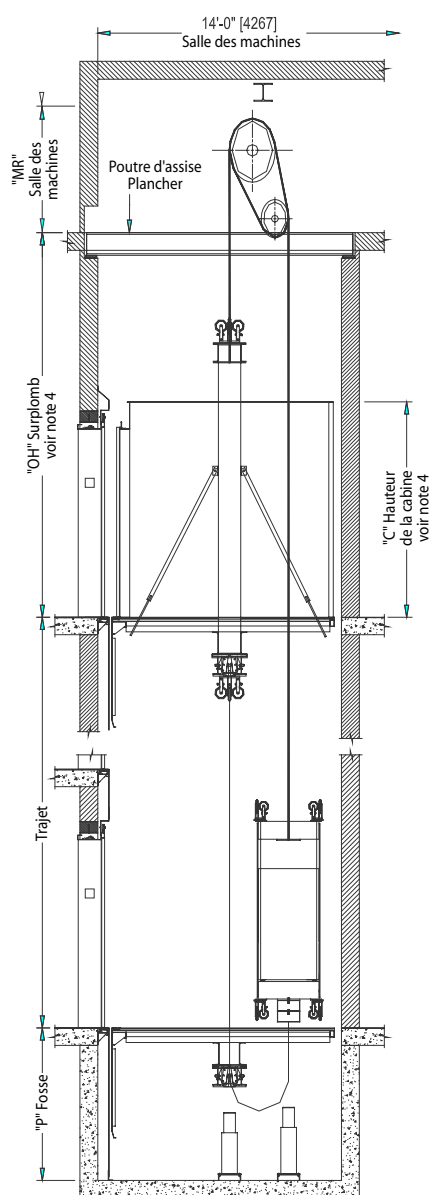


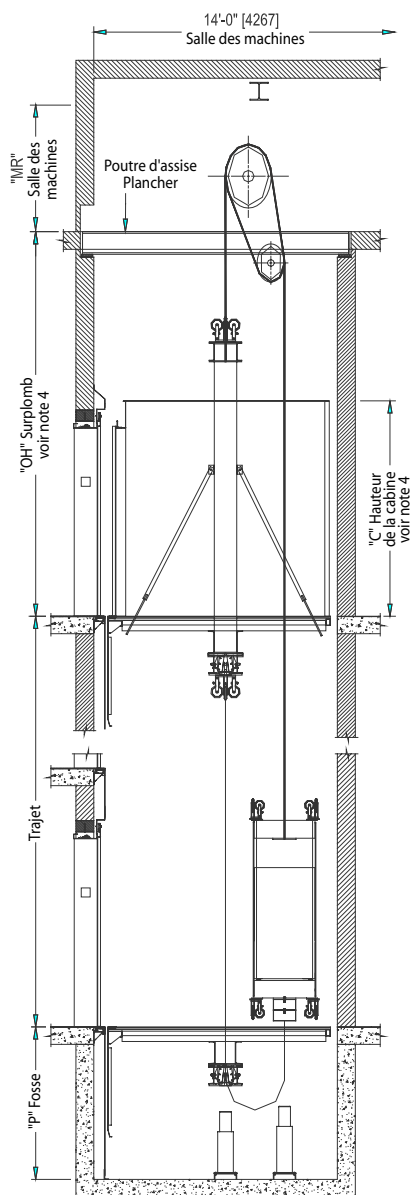

Vitesse ^{7,8} pi/min (m/s)	Surplomb minimum (Poulie déflectrice dans le surplomb ⁴)	Surplomb minimum (Poulie déflectrice dans la salle des machines)	Profondeur de la fosse
	OH	OH	P
700 (3.5)	24'-0" (7315 mm)	22'-0" (6710 mm)	12'-0" (3660 mm)
800 (4.0)	24'-6" (7470 mm)	22'-6" (6860 mm)	12'-0" (3660 mm)
1000 (5.0)	28'-0" (8535 mm)	26'-0" (7925 mm)	16'-0" (4875 mm)
1200 (6.0)	29'-6" (8995 mm)	27'-6" (8380 mm)	19'-0" (5790 mm)


④ Conçu pour des cabines de 8'-0" [2440 mm]. Pour des cabines de 9'-0" [2745 mm], ajoutez 1'-0" [305 mm] au surplomb. Pour des cabines de 10'-0" [3050 mm], ajoutez 2'-0" [305 mm] au surplomb.

Projet : _____

Endroit : _____

Traction sans engrenage "machine en haut"
TYPE HÔPITAL
Élévation

Groupe manufacturier d'ascenseurs

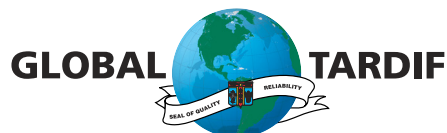

Elevator Manufacturing Group